



6 wj

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๗

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒/ ๖๐๖๕ วันที่ พ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมอำนวยการติดตาม ชักขอม การเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง
(กอปภ.ก.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายประวิณ พัฒนะพงษ์)

เพื่อโปรดพิจารณา/สั่งการ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารเพื่อสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๒/ว๐๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เชิญผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมอำนวยการติดตาม ชักขอม การเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง (กอปภ.ก.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง ผอ.สพป. ได้มอบหมาย ผอ.สกก. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เนื่องจาก ผอ.สกก. ติดราชการ จึงมอบหมายให้นางสาวณัฐชยา เหมือนสมหวัง และนางสาวธัญลักษณ์ ฉิมดี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแทน

๒. ข้อเท็จจริง

การประชุมครั้งนี้ นายสุภกิต โพธิ์ภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภัยแล้ง รายงานข้อมูล ผลการดำเนินงานตามลำดับ

- ๒.๑.๑ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ๒.๑.๒ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
- ๒.๑.๓ กรมชลประทาน
- ๒.๑.๔ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๒.๑.๕ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- ๒.๑.๖ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ๒.๑.๗ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- ๒.๑.๘ การประปานครหลวง / การประปาส่วนภูมิภาค
- ๒.๑.๙ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ๒.๑.๑๐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา สตูลและนครราชสีมา


/๒.๒ หน่วยงาน...

พอ.สทส.

กฤษฎา...

ดำเนินกา...

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางอุบลรัตน์ คงกระพันต์)

ผอ.สทป.

๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙


ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒ / ๖๖๙๕ ๒๘ เม.๔ ๕๙

เรียน ผอ.สทท./ผอ.สทท./ผอ.สนช./ผอ.สทบ.๑-๘ และ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด

เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้

Dead Storage ด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางอรวิณ บุตรวงศ์)

ร.ผอ.สทป.

๒.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก กองทัพภาคที่ ๑ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)

๒.๓ ที่ประชุมขอความร่วมมือ กปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ประเด็นการใช้น้ำ Dead Storage

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ภารกิจที่ กปส.ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแจ้ง สวท. สทท. สปช. ๑-๘ ส.ปชส. และ สนช. ประชาสัมพันธ์ ประเด็นการใช้น้ำ Dead Storage เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์)

ผอ.สพป.

(นายประวิน พัฒนะพงษ์)

รปส.

20 เม.ย. 2559

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอนันต์ จันทร์ศรี)

อปส.



๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

สพป.
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙
เลขที่.....
เวลา.....

คำจำกัดความ

Dead storage หรือ Inactive storage (ความจุไม่ใช้การ)

- คือ ความจุของอ่างเก็บน้ำส่วนที่ต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุดที่กำหนด โดยระดับน้ำต่ำสุดเป็นการกำหนดตามปริมาณตะกอนในอ่างกักเก็บน้ำที่จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำ และการออกแบบจะกำหนดให้มีระดับต่ำกว่าธรณีอาคารท่อส่งน้ำ ดังนั้นปริมาณน้ำที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุดจะไม่สามารถนำไปใช้งานได้
- คือ ความจุของอ่างเก็บน้ำส่วนที่ต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุดที่กำหนด ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้การได้เนื่องจากระดับต่ำกว่าธรณีอาคารท่อส่งน้ำ

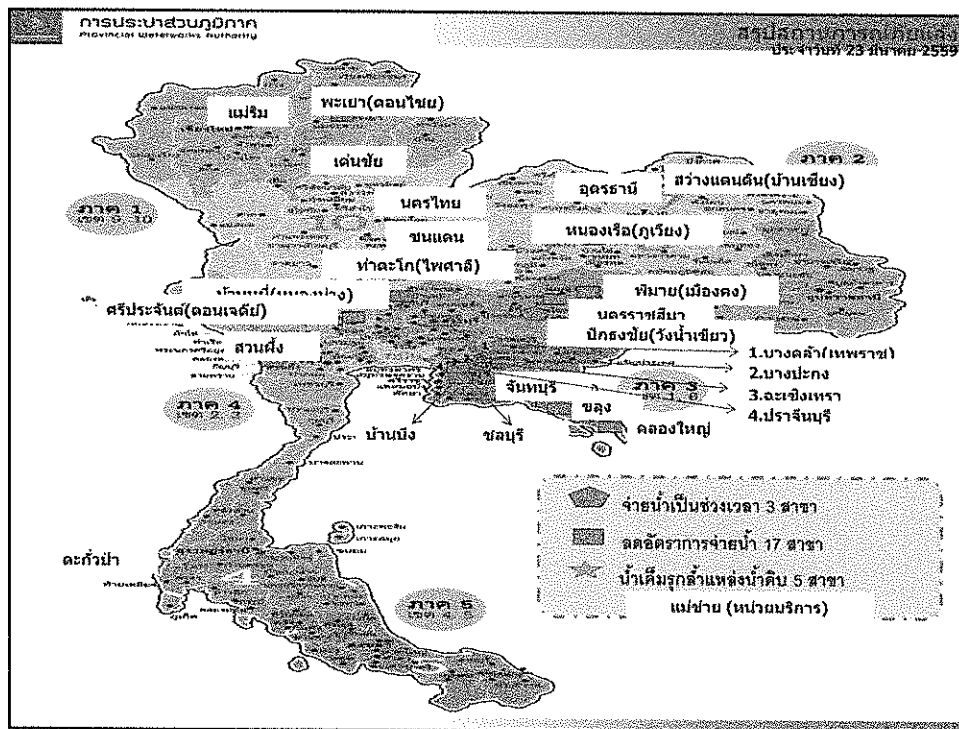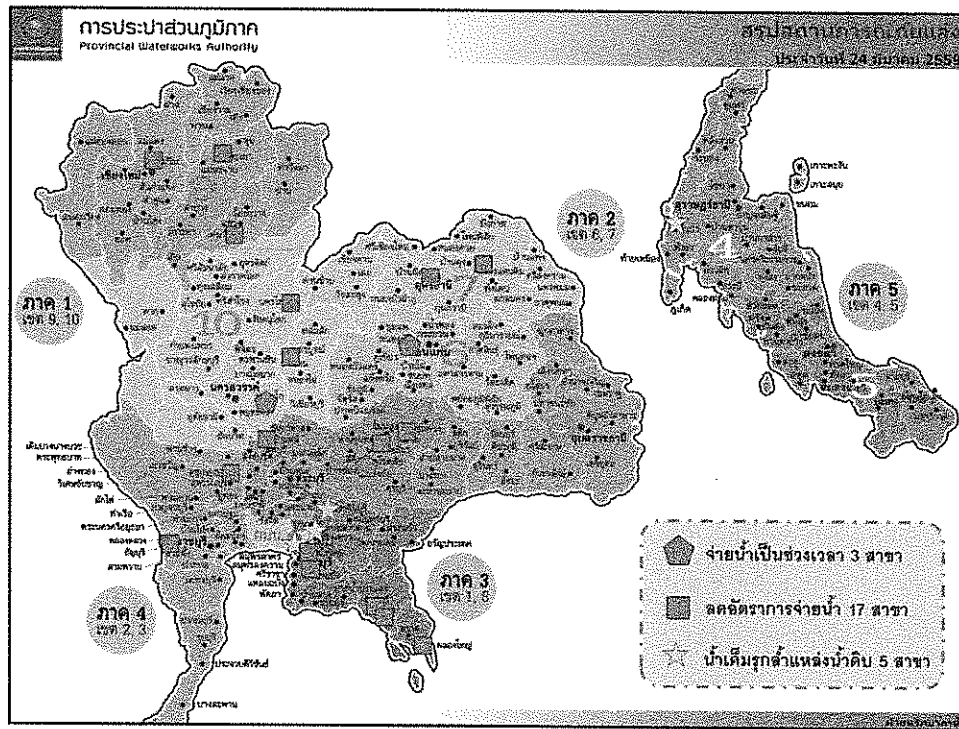

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง

ประจำปี 2559

จ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา

กปภ. สาขา	แม่ข่าย/ หน่วยบริการ	จังหวัด	พื้นที่บริการ	มาตรการแก้ไขปัญหา
1. ปักธงชัย	หน่วยบริการวังน้ำเขียว	นครราชสีมา	อ.วังน้ำเขียว	เร่งแผนงานวางท่อจากอ่างฯลำพระเพลิง (แก้ปัญหาระยะยาว)
2. หนองเรือ	หน่วยบริการภูเวียง	ขอนแก่น	อ.ภูเวียง	1. เจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม 2. ก่อสร้างท่อรับน้ำจากหน่วยบริการคอนโมง (แก้ปัญหาระยะยาว) 3. ติดตั้งถังสำรวจน้ำไว้ในบริเวณจุดต่างๆ 4. ใช้รถบรรทุกน้ำแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่
3. ท่าตะโก	หน่วยบริการไพศาลี (แหล่งน้ำขป.)	นครสวรรค์	อำเภอไพศาลี	- จัดรถบรรทุกน้ำบริการแจกจ่ายให้ผู้ใช้น้ำตามจุดต่างๆ - ก่อสร้างวางท่อจากอ่างฯ ขป. (แก้ปัญหาระยะยาว)

รวมจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา จำนวน 3 สาขา

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง
ประจำปี 2559

ลดอัตราการจ่ายน้ำ

กปภ.สาขา	แม่ข่าย/ หน่วยบริการ	จังหวัด	พื้นที่บริการ	มาตรการแก้ไขปัญหา
1.บ้านบึง	แม่ข่ายบ้านบึง	ชลบุรี	อบต.หนองขาก, ทต.หัวกุดแฉะ	ลรป. 9 ให้ใช้น้ำกันอ่างฯทั้งหมด (แหล่งน้ำขป.)
	หน่วยบริการหนองไผ่แก้ว	ชลบุรี	ทต.บ้านบึง, อบต.หนองบอนแดง, อบต.คลองกิ่ว	ติดตั้งบูทเตอร์ปั๊มส่งน้ำจากสถานีงานไปหนองไผ่แก้ว
	หน่วยบริการหนองใหญ่	ชลบุรี	ต.หนองผกหนาม	ส่งน้ำจากหนองใหญ่เข้าพื้นที่หนองผกหนาม
2.พนัสนิคม	แม่ข่ายพนัสนิคม (สผ.ท่าโพธิ์)	ชลบุรี	ทต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม	ปรับลดแรงดันน้ำควบคุมการจ่ายน้ำ
	หน่วยบริการปอทอง	ชลบุรี	ทต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม ทต.ปอทอง	แผนแบ่งโซนจ่ายน้ำเป็นเวลาระยะต่อไป
3.จันทบุรี	แม่ข่ายจันทบุรี (สผ.สอยดาว, สผ.พลับพลา-แหลมสิงห์)	จันทบุรี	ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์, บางสระแก้ว, อ.สอยดาว	1.รับน้ำจาก สผ.ปากแฉ่งและกปภ.สาขาขลุง 2.ลดแรงดันและแบ่งจ่ายเป็นโซน
4.คลองใหญ่	แม่ข่ายคลองใหญ่	ตราด	ทต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ ม.คลองสน อ.คลองใหญ่ ทต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่	-ประสานขอใช้แหล่งน้ำเอกชน -เร่งดำเนินการโครงการแผนระยะยาว

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

สรุปผลการดำเนินงานแก้ไข

ประจำวัน 24 มีนาคม 2559

ลดอัตราการจ่ายน้ำ

กปภ.สาขา	แม่ข่าย/ หน่วยบริการ	จังหวัด	พื้นที่บริการ	มาตรการแก้ไขปัญหา
5. ชลบุรี	แม่ข่ายชลบุรี	จันทบุรี	ทต. ชลบุรี อ. ชลบุรี ต. ปอ. ต. ช้าง. ต. เกวียนหัก. ต. ตะปอน อ. ชลบุรี	รับน้ำจากสถานีผลิตน้ำ เขาสมิง-แสนตอ เพิ่ม
6. นครราชสีมา	แม่ข่ายเฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	อ. เฉลิมพระเกียรติ (รอบนอก)	ประสานขอใช้น้ำจากอ่างฯ ลำแะผ่านท่อของเทศบาลนครราชสีมา
7. พิจิตร	หน่วยบริการเมืองคอง (ขป.)	นครราชสีมา	อ. เมืองคอง	เตรียมชุดชักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะคล้อ (บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ)
8. บ้านหมี่	หน่วยบริการหนองม่วง	ลพบุรี	อ. หนองม่วง	กำลังเตรียมเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม
9. ลพบุรี	หน่วยบริการลพบุรี (ขป.)	ลพบุรี	อ. ลพบุรี	ประสานงานให้ ขป. จ่ายน้ำลงแม่น้ำป่าสัก แล้วจึงขอใช้แหล่งน้ำสำรอง
10. ศรีสะเกษ	หน่วยบริการดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	อ. ดอนเจดีย์	1. กำลังวางท่อรับน้ำจากแม่ข่าย 2. ใช้บ่อน้ำบาดาลเสริม และรับน้ำจากหน่วยใกล้เคียง
11. อุตรดิตถ์	แม่ข่ายอุตรดิตถ์ (ขป.)	อุตรดิตถ์	ลำปางเมือง	1. ประสาน ขป. สูบน้ำเต็มแหล่งน้ำดินทุน 2. เร่งแผนการใช้แหล่งน้ำสำรอง 3. ประสานขอใช้แหล่งน้ำจากหน่วยทหาร

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

สรุปสถานการณ์การแก้ไขปัญหา
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2559

ลดอัตราการจ่ายน้ำ

กปภ.สาขา	แม่ข่าย/ หน่วยบริการ	จังหวัด	พื้นที่บริการ	มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำ
12.สว่างแดนดิน	หน่วยบริการบ้านเชียง	อุดรธานี	อ.บ้านเชียง	สูบน้ำจากลำห้วยเหือก
13.แม่ริม	แม่ข่ายแม่ริม (ขป.)	เชียงใหม่	อำเภอแม่ริม	1. กั้นฝายบริเวณจุดสูบน้ำดิบแม่น้ำสา 2. ผันน้ำจากตแม่ริม 2 เข้ามาช่วยจ่ายเสริม 3. ขอรับน้ำจาก กปภ. สาขาเชียงใหม่
14.พะเยา	หน่วยบริการคอนไฮ	พะเยา	ต.คอนไฮ	- จุดลอบบริเวณหัวทางสูบน้ำดิบ - แผนงานเจาะบ่อน้ำบาดาลเสริม
15.เด่นชัย	แม่ข่ายเด่นชัย	แพร่	อ.เด่นชัย	- ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ให้ปิดกั้นทางน้ำ
16.ชนแดน	แม่ข่ายชนแดน	เพชรบูรณ์	อำเภอชนแดน	กำลังวางท่อส่งน้ำดิบ จากคลองขุนนางมาเข้าสระ
17.นครไทย	แม่ข่ายนครไทย	พิษณุโลก	อำเภอนครไทย	- ทำฝายชะลอน้ำ - ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ให้ปิดกั้นทางน้ำ

รวมลดอัตราการจ่ายน้ำ จำนวน 17 สาขา


การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority


สรุปผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2559

น้ำดื่มรูกกล้าแหล่งน้ำดิบ

กบป. สาขา	แม่ข่าย/ หน่วยบริการ	จังหวัด	พื้นที่บริการ	มาตรการแก้ไขปัญหา
1. บางคล้า	หน่วยบริการเทพราช (ขป.)	ฉะเชิงเทรา	ต.แสนภูดาษ, ต.คลองอุดม ขจร, ต.แสนภูดาษ, ต.บ้าน โพธิ์, ต.เทพราชฯ	รับน้ำประปาจาก กบป. สาขาขลุงรีมาเดิม
2. บางปะกง	แม่ข่ายบางปะกง (ขป.)	ฉะเชิงเทรา	ต.ลาดขวาง, ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์, อ.บางปะกง	ซื้อดิบจาก EW มาผสมเจือจางความเค็มโดย ควบคุมค่าคลอไรด์ไม่ให้เกินเกณฑ์
3. ฉะเชิงเทรา	แม่ข่ายฉะเชิงเทรา (ขป.)	ฉะเชิงเทรา	ทต. ฉะเชิงเทรา อ. เมืองฯ, ต. คลองนครเนื่องเขต	ซื้อดิบจาก EW มาผสมเจือจางความเค็มโดย ควบคุมค่าคลอไรด์ไม่ให้เกินเกณฑ์
4. ปราจีนบุรี	แม่ข่ายปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	ทต. ปราจีนบุรี อ. เมืองฯ	- สูบน้ำจากหนองอ้อมมาผสม - กำล้งวางท่อจากอ่างฯเขาไม้ปล้อง
5. ตะกั่วป่า	แม่ข่ายตะกั่วป่า	พังงา	อ. ตะกั่วป่า	- ทำฝายกั้นน้ำเค็ม - ปรับช่วงเวลาสูบน้ำให้ตรงกับน้ำทะเลขึ้น-ลง

รวมน้ำดื่มรูกกล้าแหล่งน้ำดิบ จำนวน 5 สาขา

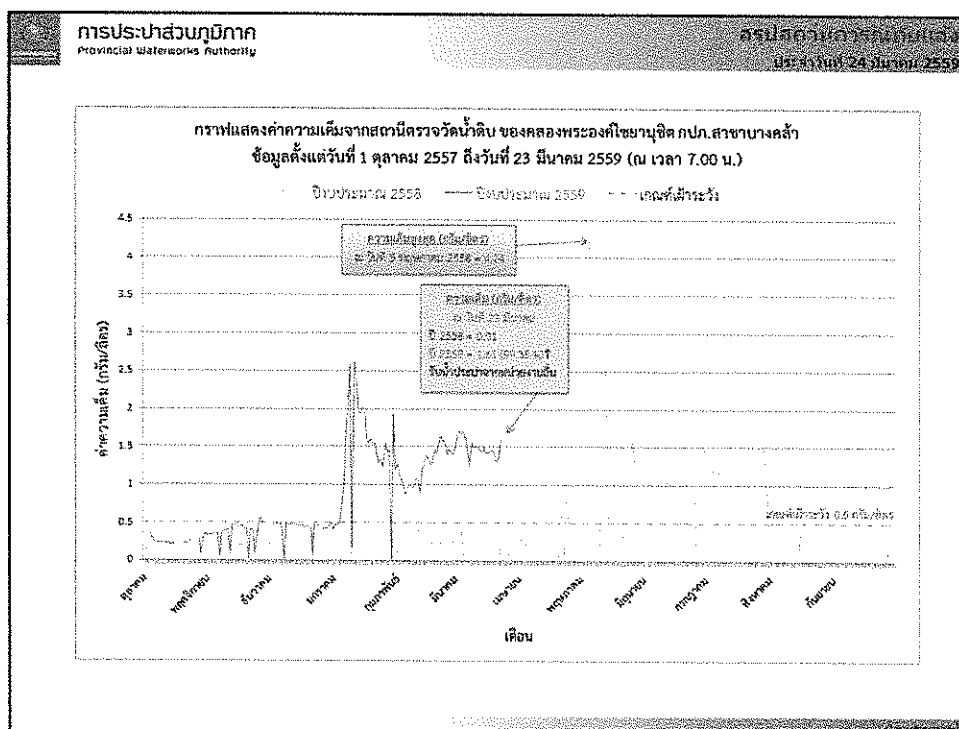

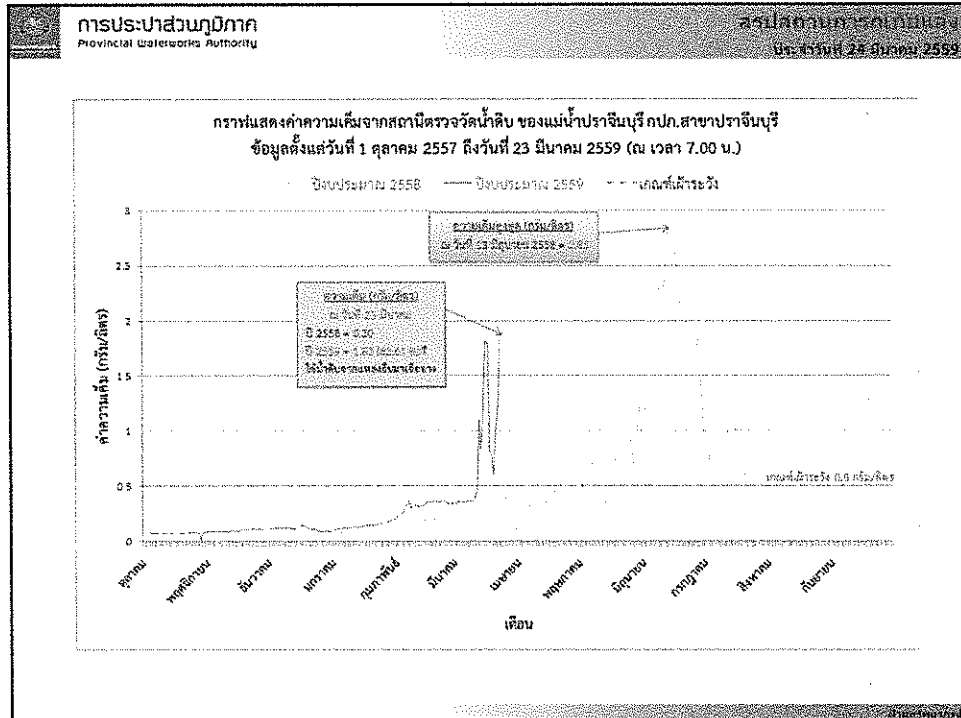

- การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority
- สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง
ปีงบประมาณ 2559
- มาตรการแก้ไขและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2559 ของ กปภ.
- สำรวจจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ประสานงานการขอใช้และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานเมื่อจำเป็น
 - จัดสรรงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมปี 2559 วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยง ขาดแคลนน้ำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง
 - จัดเตรียมงบประมาณสำรองฉุกเฉินเพื่อรับมือภัยแล้ง วงเงินประมาณ 400 ล้านบาท
 - กปภ.สาขาที่มีปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าแหล่งน้ำดิบ กปภ.จะแก้ปัญหาโดยการรับน้ำดิบจากแหล่งอื่นมาผสมและสูบน้ำดิบเข้ากักเก็บ ในระหว่างที่น้ำดิบมีความเค็มไม่เกินมาตรฐาน
 - พัฒนาบ่อน้ำบาดาลให้พร้อมใช้งานและขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
 - กรณีไม่สามารถจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมได้ จะพิจารณาการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลาหรือลดอัตราการจ่ายน้ำเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีปริมาณน้ำดิบเพียงพอตลอดฤดูแล้ง
 - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทุกสังกัด และประสานงานกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ปัญหา ร่วมกัน
 - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะและรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
 - เตรียมรถบรรทุกน้ำและจุดจ่ายน้ำฟรีสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งในเขตและนอกเขตจ่ายน้ำของ กปภ.



การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

สรุปสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2559

น้ำจ่ายฟรี เพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง

ปริมาณ (ลิตร) ข้อมูล 24 มี.ค. 2559	ปริมาณสะสม (ลิตร) 1 มี.ค. - 23 มี.ค. 2559
1,012,000	157,026,927



การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority